

Město Chřibská
Chřibská 197
407 44 Chřibská

Plzeň 13. března 2023

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Telefon/GSM
	P.0571659.3.32	Vepřek	734 510 050

Věc: Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti

Akce IP-12-4013243 - DC Chřibská, ppč. 5/1, přípojka kNN

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Dodavatel: OMEXOM GA Energo, s.r.o., Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Vzhledem k tomu, že v obci Chřibská bude probíhat stavba, která řeší připojení nového odběrného místa, dle projektu vypracovaného OMEXOM GA Energo s.r.o. v období březen/2023 – květen/2023, Vás žádáme o spolupráci při zajišťování oznamovací povinnosti dle energetického zákona č. 458/2000Sb., novelizován z.č. 670/2004.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyvěšení přiloženého oznámení a přehledné situace na úřední desku ve Vaší obci.

S přátelským pozdravem

Stanislava Štástková
Technik plánování a přípravy staveb
OMEXOM GA Energo s.r.o.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 03 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111

167

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Chříbská, že v termínu

březen/2023 – květen/2023

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší připojení nového
odběrného místa, dle projektu vypracovaného
OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb.,
novelizován z.č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech
bude nahrazena dle téhož zákona.


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

16/7

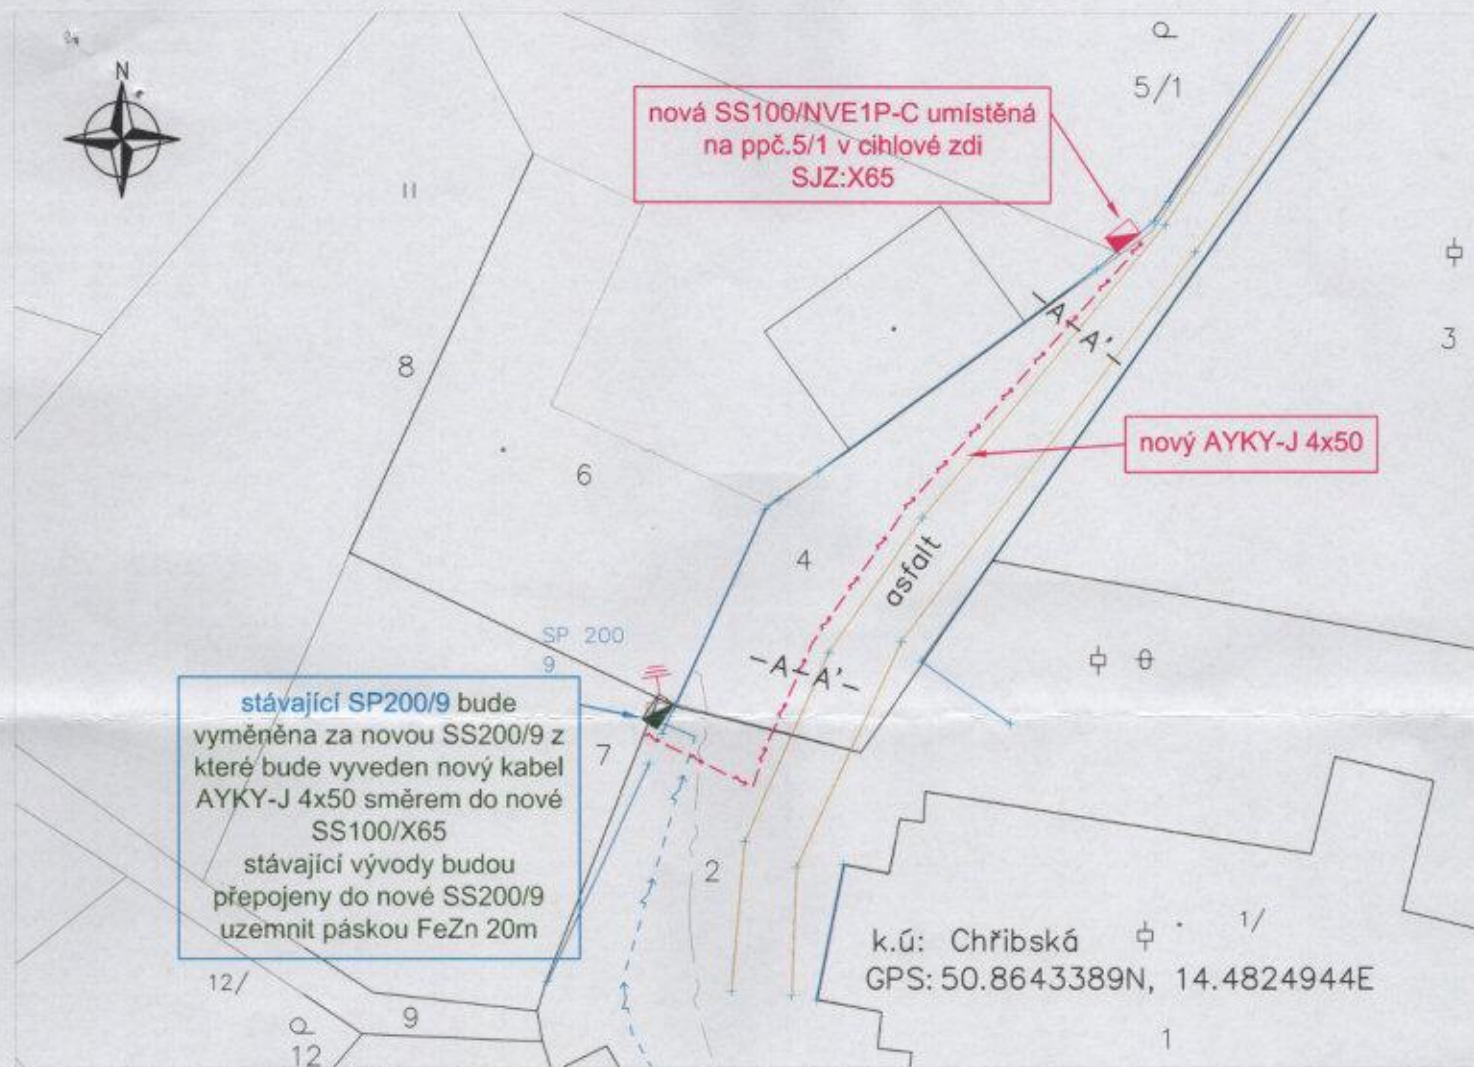

Všechny škody vzniklé vlivem stavby na uvedené nemovitosti budou odstraněny a nemovitost bude uvedena do původního stavu na náklady investora.

Legenda:

...značky na výkrese neodpovídají měřítku

Stávající zařízení ČEZ:

- kabelové vedení NN
- pojistková skříň
- popis stávajících zařízení

Montáž zařízení ČEZ NN:

- kabelové zemní vedení
- pojistková skříň
- uzemnění

Výměna zařízení ČEZ NN:

- pojistková skříň

Ostatní značky:


- komunikace
- výškopis
- hrany budov, ploty
- stromy, porost
- dopravní značka
- hranice KN stavu
- slučky
- parcelní číslo

Ostatní zařízení:

- sdělovací vedení CETIN

- A - A' -

Řez výkopem pro kabel NN ve volném terénu

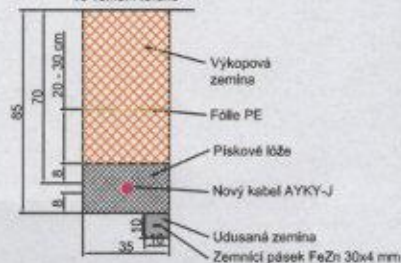

Technické řešení:

Stávající pojistková skříň SP200/9 bude vyměněna za novou SS200/NVE1P-C SJZ: 9 ze které bude vyveden nový kabel AYKY-J 4x50 který bude veden 1m od komunikace na ppč. 4 směrem k nové pojistkové skříni SS100/NVE1P-C SJZ:X65 umístěné v cihlové zdi na hranici parcely číslo 5/1 do které bude zapojen. Novou S200/9 uzemnit páskou FeZn 20m a uložit do trasy výkopu. Stávající vývody z SP200/9 budou přepojeny do nové SS200/9.

Celková délka nového AYKY-J 4x50 bude 50m.

Poznámky:

Nápravná hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásmo), tm, 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákres sítě podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.

Vypracoval: Jan Hochman	Alce: DC-Chřibská, ppč.5/1, přípojka kNN	Číslo výkresu: C2
Přezkoumal: Jan Hochman	Číslo stavby: IP-12-4013243	
Schválil: Bc.Ondřej Burjšek	Dokumentace provedení stavby	
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o.	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506021813001
	Název dokumentace: Koordinační situační výkres	Stupeň PD: DPS
		Datum: 01/2023
		Formát: DWG