

Město Chřibská

Chřibská 197

407 44 Chřibská

Plzeň 16. února 2023

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Telefon/GSM

P8222165.01

Vepřek

734 510 050

Věc: Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti

Akce IP-12-4013763 - DC Dolní Chřibská, čp. 6, úprava kNN

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Dodavatel: OMEXOM GA Energo, s.r.o., Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Vzhledem k tomu, že v obci Dolní Chřibská bude probíhat stavba, která řeší navýšení kapacity odběrného místa elektrické energie pro stávající objekt, dle projektu vypracovaného OMEXOM GA Energo s.r.o. v období březen/2023 – červen/2023, Vás žádáme o spolupráci při zajišťování oznamovací povinnosti dle energetického zákona č. 458/2000Sb., novelizován z.č. 670/2004.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyvěšení přiloženého oznámení a přehledné situace na úřední desku ve Vaší obci.

S přátelským pozdravem

Stanislava Šťástková

Technik plánování a přípravy staveb

OMEXOM GA Energo s.r.o.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

167

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci
Dolní Chříbská, že v termínu

březen/2023 – červen/2023

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší navýšení kapacity
odběrného místa elektrické energie
pro stávající objekt, dle projektu
vypracovaného OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb.,
novelizován z.č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech
bude nahrazena dle téhož zákona.



OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

167

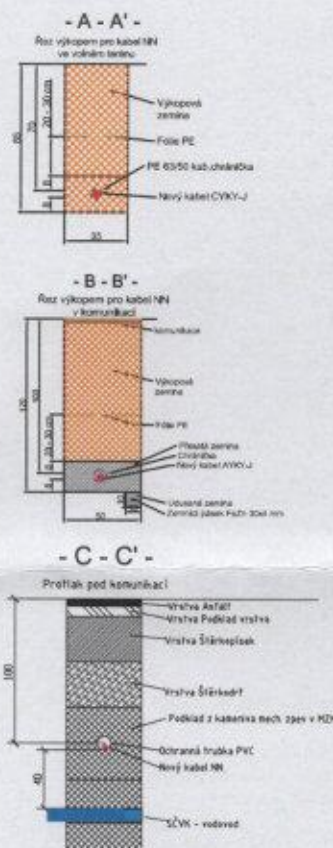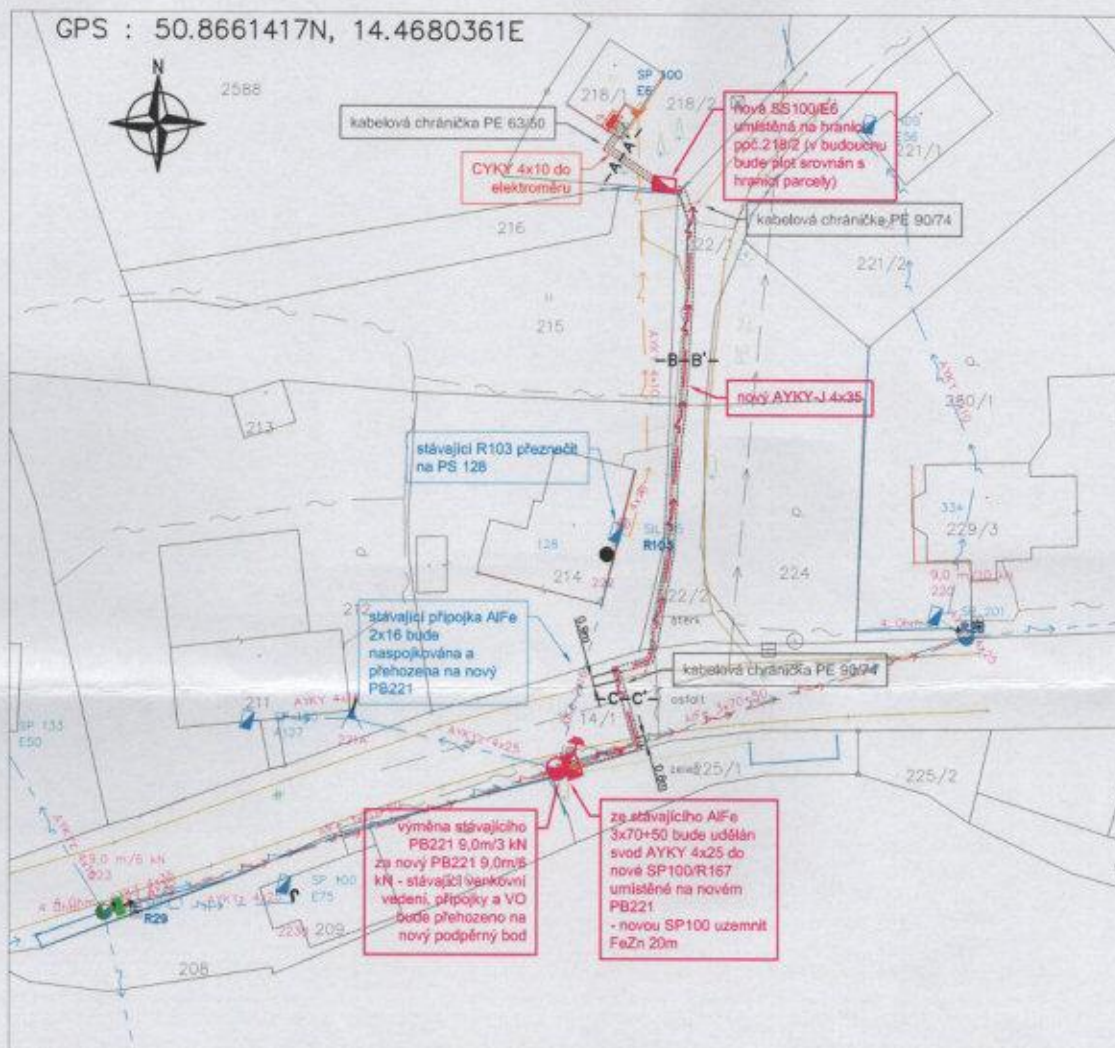

Technické řešení:

Stávající podpěrný bod 221 na ppč.14/1 bude demontován a bude vyměněn za nový betonový 9m/6kN – stávající vedení AIFE 3x70+50, přípojky ppč. 214 a 211 a VO budou přehozeny na nový podpěrný bod. Na novém podpěrném bodu bude udlán nový svod AYKY-J 4x25 do nové SP100/R167 umístěné na tomto PB. Z nové SP100/R167 bude vyveden zemní kabel AYKY-J 4x35 přes ppč. 14/1 kde bude proveden překop komunikace a dále přes ppč. 222/2 a 222/1 až k připojované parcele č. 218/2. Na hranici parcely č. 218/2 bude umístěn nový pojistkový přír. SS100/E6 z kterého se poté vyvede HDV (CYKY 4x10) do stávajícího ER objektu 218/1. Nový kabel bude veden v celé délce v chráničce PE 90/74. Stávající skříň R103 bude přeznačena na PS 128.

Legenda:

...značky na výkrese neodpovídají měřítku

Stávající zařízení ČEZ:

- kabelové vedení NN
- rozpojovací skříň
- popisy stávajících zařízení

Ostatní značky:

- silnice
- výkopis
- hrany budov
- stromy, porost
- dopravní značka
- hranice KN stavu

- A - A' - řez
218/2 parcelní číslo

Montáž zařízení ČEZ NN:

- kabelové zemní vedení
- pojistková skříň
- rozpojovací skříň
- podpěrný bod
- nové uzemnění
- kabelová chránička

Ostatní zařízení:

- sčítací vedení CETIN
- vodovod
- veřejné osvětlení

Demontáž zařízení ČEZ NN:

- kabelové zemní vedení
- pojistková skříň
- podpěrný bod

Délka kabelů

- AYKY-J 4x35 – 73m
- AYKY-J 4x25 – 7m
- CYKY-J 4x10 – 16,5m

Délka výkopů

- A - A' - (35x85) – 10,5m
- B - B' - (50x120) – 61m
- C - C' - (50x120) – 6m

Soupis skříní

- 1x SP100/R167
- 1x SS100/E6

Veškeré škody vzniklé vlivem stavby na uvedené nemovitosti budou odstraněny a nemovitost bude uvedena do původního stavu na náklady investora

Poznámky:

Napětíové hladiny NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásmo), tan. 1 m po obou stranách krajního kabelu. Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 8005.

Základní plán podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení

Vypracoval: Jan Hochman	Akor: DC-Dolní Chříbská, čp.6, úprava kNIN	Číslo výkresu: C2
Přezkoumal: Michal Spilka	Číslo stavby: IP-12-4013763	
Schválil: Bc.Ondřej Buryšek		
Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: P6822021.68	
Název dokumentace: Situační výkres	Stupeň PD: DPS	
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sítině 1929/8	Datum: 09/2022	
	Formát: A3	